


Башкортостан Республикаһы
Яуаплылығы сикләнгән
йәмғиәт
«Водоканал с.Серафимовский»

452780, Башкортостан Республикаһы,
Туймазы районы, Серафимовский ауылы,
Гафури урамы, 3/1

ОГРН 1170280041667 ИНН 0269998106



Республика Башкортостан
Общество с ограниченной
ответственностью
«Водоканал с.Серафимовский»

452780, Республика Башкортостан,
Туймазинский район, с.Серафимовский,
улица Гафури, 3/1

ОГРН 1170280041667 ИНН 0269998106

№ 115 от « 25 » 03 2024 г.

На № 391пр/О от « 19 » 03 2024 г.

Заместителю главы Администрации
МР Туймазинский район РБ
А.Т. Аминеву

В ответ на письмо от 19.03.2024 №391пр/О о предоставлении информации по подключению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения земельного участка с кадастровым номером №02:65:030313:176 (с.Серафимовский, ул.Садовая), сообщаем следующее:

1. Граница строительства данного объекта располагается в охрannой зоне канализационной сети Ø200 мм (керамика) от ул.Свердлова до КНС с.Серафимовский, силового кабеля КРБп 3х10 мм² от трансформатора ТП №30 (ул.Ясельная) до КНС с.Серафимовский;
2. В целях определения параметров подключения объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для выдачи технических условий необходимо выполнение мероприятий по выносу подземных коммуникаций за пределы границ земельного участка;
3. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения возможно с учетом выполнения требований, указанных в п.2;
4. Размер платы за подключение коммуникаций объекта будет определяться после выполнения мероприятий по выносу подземных коммуникаций за пределы границ земельного участка в соответствии с тарифами, установленными Государственным Комитетом РБ по тарифам.

Директор

А.Д. Латыпов

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
«ТУЙМАЗЫ ҖАЛАҢЫ ЭЛЕКТР СЕЛТӨРЗӨРЕ»
АКЦИОНЕРҖАР ЙӨМҖИӨТЕ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АО «ТУЙМАЗИНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»



452754, Республика Башкортостан,
г.Туймазы, улица Советская, 2а
тел./факс 8(34782)2-20-97

р/сч 4070281506000016957
Башкирское отделение №8598
ПАО Сбербанк
к/с 30101810300000000601,
БИК 048073601, ИНН 0269023967
ОКПО 12696567
ОГРН 1060269007435

№ 136 от 22.03.2024

на № 391пр/0 от 19.03.2024 г.

«О возможности технологического
присоединения»

Заместителю главы Администрации
муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан
А.Т. Аминев

Уважаемый Айрат Табрисович!

В ответ на Ваше письмо исх.№391пр/0 от 19.03.2024 г. о возможности технологического присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки подключения объектов, сроки действия технических условий и плата за подключение, сообщаем следующее:

- Электроснабжение земельного участка находящегося по адресу: РБ, Туймазинский район, с. Серафимовский, ул. Садовая (кад. №02:65:030313:176) невозможна, в связи с тем что по территории земельного участка проходят кабельные линии КЛ-6 кВ, фид. 09-03 и КЛ-0,4 кВ (ООО «Водоканал с. Серафимовский»). Необходимо согласовать охранную зону кабельных линий и осуществить их вынос за счет заявителя.
- Электроснабжение земельного участка находящегося по адресу: Туймазинский район, с. Райманово, ул. 60 лет Победы, 19 возможна от ВЛИ-0,4 кВ, опора б/н, ТП-253, фид. 695-07. Максимальная выделяемая мощность 15 кВт при III категории надежности. Срок действия технических условий составит три года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Плата за подключение будет рассчитываться в соответствии с постановлением Правительства Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам.

Указанные типы оборудования и материалов носят рекомендательный характер.

Данное письмо не является основанием для резервирования электрической мощности на центрах питания АО «Туймазыгорэлектросети». Технические условия на присоединение электроустановок заявителя к электрическим сетям АО «Туймазыгорэлектросети» будут выданы после заключения договора технологического присоединения в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...» (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. «861, с изменениями и дополнениями), и могут иметь отличия от настоящих в соответствии со сложившимся режимом работы сетей на момент заключения договора.

Главный инженер АО «Туймазыгорэлектросети»:

Ф.М. Ямалиев

Исп. инж. ПТО Гареев Р.Р.
Тел. 8(34782)2-19-89



**«Газпром газораспределение Уфа»
Асыҡ акционерҙар йәмғиәте**
(«Газпром газораспределение Уфа» ААЙ)

Туймазы калаһындағы филиалы

Гафуров урамы, 31а һанлы йорт, Туймазы калаһы,
Башҡортостан Республикаһы, Рәсәй Федерацияһы, 452750
тел.: +7 (34782) 7-85-25
e-mail: tuimazygaz@bashgaz.ru, www.bashgaz.ru
ОКПО 03257389, ОГРН 1020203227758, ИНН 0278030985, КПП 026902001

**Публичное акционерное общество
«Газпром газораспределение Уфа»**
(ПАО «Газпром газораспределение Уфа»)

Филиал в г. Туймазы

ул. Гафурова, д. 31а, г. Туймазы,
Республика Башкортостан, Российская Федерация, 452750
тел.: +7 (34782) 7-85-25
e-mail: tuimazygaz@bashgaz.ru, www.bashgaz.ru
ОКПО 03257389, ОГРН 1020203227758, ИНН 0278030985, КПП 026902001

27.МАР 2024 № ТД-24-0-538
на № 394-н/с от 19.03.2024

**Заместителю главы
Администрации
МР Туймазинский район
Республики Башкортостан**

А.Т. Аминеву

О технической возможности

Уважаемый Айрат Табрисович!

Рассмотрев Ваше обращение о предоставлении информации о технической возможности подключения к сетям газоснабжения объекта по адресу Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Серафимовский, ул. Садовая, кадастровый номер земельного участка 02:65:030313:176, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы сообщает о наличии технической возможности газоснабжения данного объекта от существующего газопровода низкого давления ($P \leq 0,005$ МПа) диаметром $d 114$ мм, проложенного на расстоянии около 2 м от земельного участка.


Предельная свободная мощность (максимальная часовая нагрузка в точке подключения) существующих сетей составляет 7 куб.м/час.

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в целях заключения договора о подключении, предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможной точке подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения, указанной выше, составляет 3 месяца с даты подписания данного письма.

Главный инженер филиала

Р.Т. Арсланов

Р.Д. Камалиева
(34782)7-85-22, 92-636

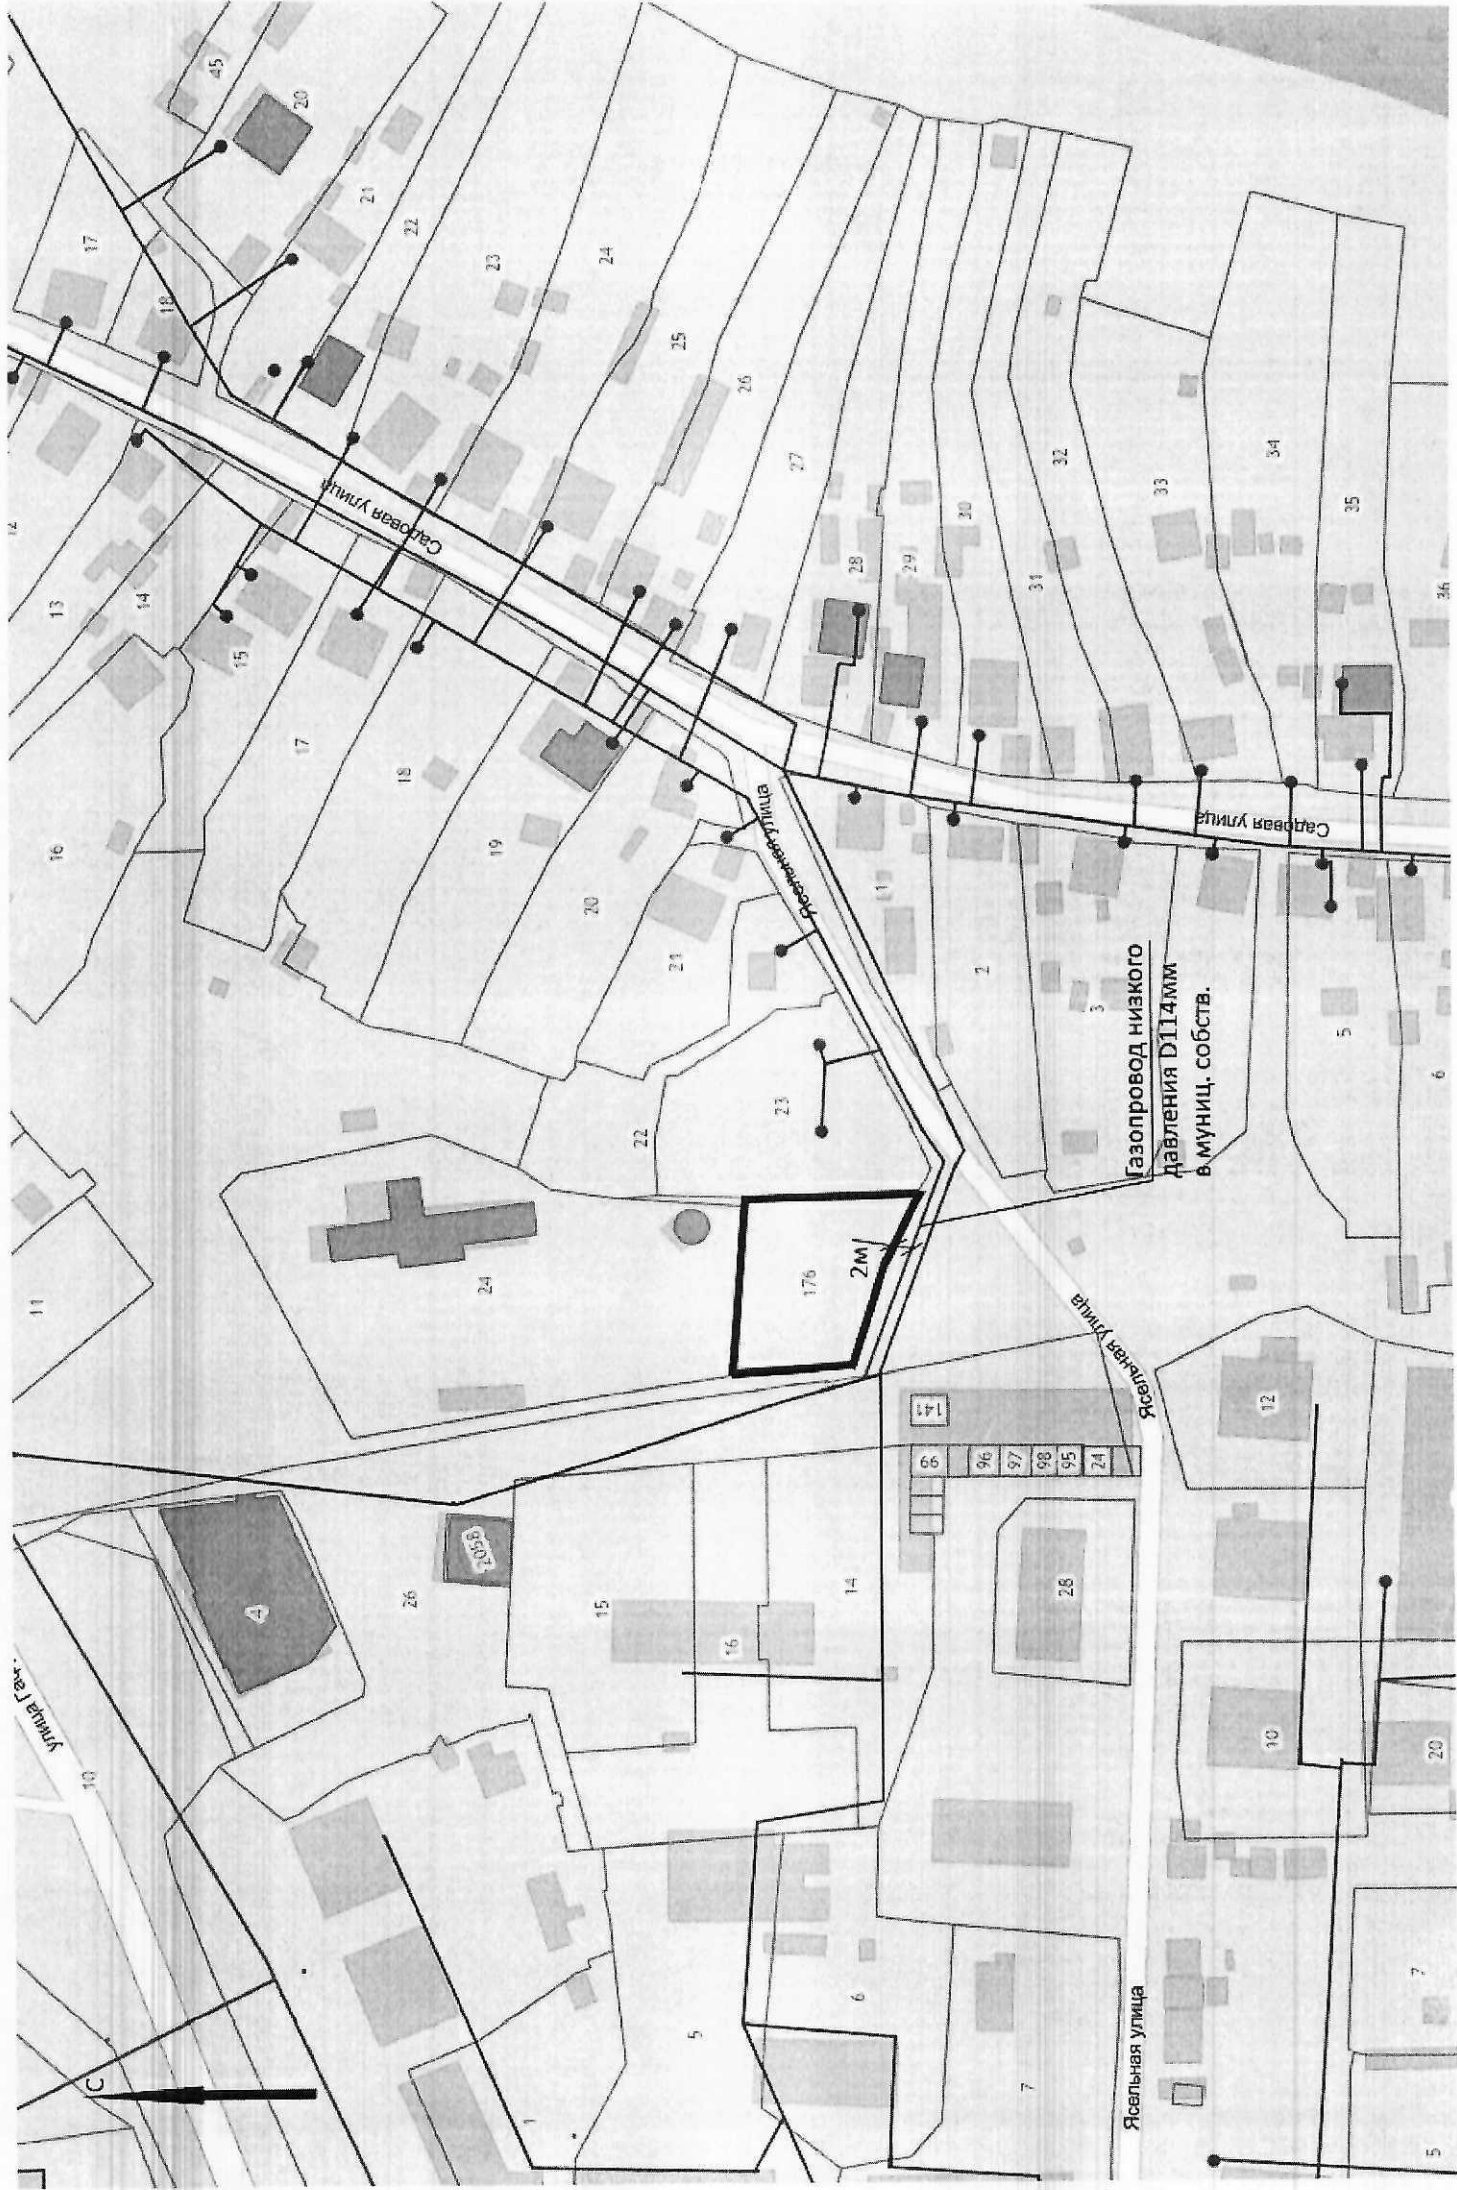

“ТУЙМАЗЫ ЙЫЛЫЛЫК СЕЛТЭРЗӘРЕ” яуаплылығы сикләнәлгән йәмғиәт

Юридик адресы: 450077
Башкортостан Республикаһы,
ӨФӨ калаһы, Урге сауҙа майҙаны, 4-се йорт, 6-82-се бүлмә
Почта адресы: 452757
Башкортостан Республикаһы
Туймазы калаһы, Завод урамы 9
Тел./34782/5-74-15, факс 5-74-17
ОГРН 1100269001205; ИНН/КПП 0269031870/027401001
E-mail: tuimazyteplo@narod.ru



Юридический адрес: 450077
Республика Башкортостан, г.УФА
площадь Верхнеторговая, дом 4, помещение 6-82
Почтовый адрес: 452757
Республика Башкортостан
г. Туймазы, ул. Заводская, 9
Тел./34782/5-74-15, факс 5-74-17
ОГРН 1100269001205; ИНН/КПП 0269031870/027401001
E-mail: tuimazyteplo@narod.ru

Общество с ограниченной ответственностью “ТУЙМАЗИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ”

№ 408

от « 05 » 03 2024г.

**Заместителю главы
Администрации
муниципального района
Туймазинский район РБ
А. Т. Аминеву**

Уважаемый Айрат Табрисович!

На Ваш исходящий №391 пр/0 от 19.03.2023 г. сообщаем, что технологическое присоединение к тепловым сетям объекта с кадастровыми номерами земельных участков 02:65:030313:176 (Туймазинский район, с. Серафимовский) и 02:46:020405:975 (с. Райманово), не имеется возможным, в виду отсутствия источника теплоснабжения и тепловых сетей в данном районе

Директор:

А. А. Валиахметов

Исп. ОТИ

(тел) 7-70-36



АСЫҖ АҚЦИОНЕРЗАР ЙӘМҒИЯТЕ «БАШИНФОРМСВЯЗЬ»
Ленин урамы, 30, Өфө халаһы,
Башҡортостан Республикаһы, Рәсәй, 450077

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ»
ул. Ленина, д. 30, г. Уфа
Республика Башкортостан, Россия, 450077

Тел.: 8 800 1000 800 (физ. лица), 8 800 200 3000 (юр. лица)
info@rostelecom-rb.ru

Заместителю главы Администрации
муниципального района Туймазинский
район Республики Башкортостан
А.Т.Аминеву

Ул. Островского, 34, г. Туймазы, 452755
тел. (34782) 7-99-01

№ _____

№ _____

**Ответ на запрос
о предоставлении информации
по техническим возможностям**

Уважаемый Айрат Табрисович!

Рассмотрев Ваш запрос от 19.03.2024 № 390пр/0, о предоставлении информации по техническим возможностям подключения земельных участков 02:65:030313:176 и 02:46:020405:975 к наружным сетям электросвязи ПАО «Башинформсвязь», сообщаем следующие данные:

1. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения может составлять 100%.

2. Предельная свободная мощность существующих сетей до 1 Гбит/с.

3. Срок подключения к сетям ПАО «Башинформсвязь» объектов капитального строительства определяется сроком реализации инвестиционных программ.

4. Точка подключения будет определена при запросе технических условий.

5. Плата за технологическое присоединение для юридических лиц рассчитывается в рамках коммерческого предложения при получении запроса от собственника. Для физических лиц по тарифам, действующим на момент заключения договора.

6. Заказчику или подрядной организации запросить и получить технические условия на подключение к сетям электросвязи (телефон, интернет, телевидение, радио) ПАО «Башинформсвязь» по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 30, тел. (347) 250-04-02, e-mail: info@rostelecom-rb.ru.

7. Срок действия технических условий – 3 года. В случае, если в течение 1 года со дня выдачи технических условий Заявителем не будет подана заявка о подключении, срок действия ТУ прекращается. Технические условия выдаются в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении) и являются обязательным приложением к договору о подключении

8. По вопросу уточнения технической возможности заказчик может обратиться в службу поддержки клиентов по бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также уточнить информацию по адресу электронной почты info@rostelecom-rb.ru.

Заместитель генерального директора-
Технический директор

И.Д. Баекенов

Гордеева А. И.
+7 (347) 22-50-50 доб. 59-02

Подписано

Баекенов Ильгиз Дамирович
Сертификат № 0248905B0082B0DB8B434C4AEE6C10890A
Действителен с 19.09.2023 по 28.04.2038